


Информация о характеристиках горячего водоснабжения МУ ТЭПП

2016 г.

ФОРМА 1.6.

<i>Показатель</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Значение показателя</i>
Количество аварий на системах ГВС	шт.	25
	Единиц на километр трубопровода	$25/63,9492= 0,4$
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доля потребителей, затронутых ограничениями подачи воды	час	579
	тыс. чел.	14,7
	%	27
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	-	-
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01	

Директор МУ ТЭПП

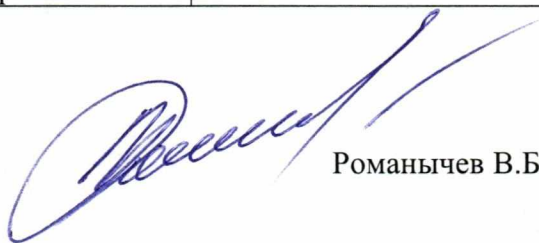

Романычев В.Б.

Начальник ПТО



Хен И.А.